

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 06 жовтня 2014 р. до 05 жовтня 2019 р.

Перший заступник Голови



І. П.


В.А.Шайтан

6 жовтня 2014 року

Строк дії дозволу продовжено до 05 жовтня 2024р. на підставі  
заяви на продовження строку дії дозволу від 20.09.2019  
вх. № 10793/012-ДП-19 від 25.09.2019

(найменування документа)

Керівник (заступник керівника)  
органу, що видав дозвіл

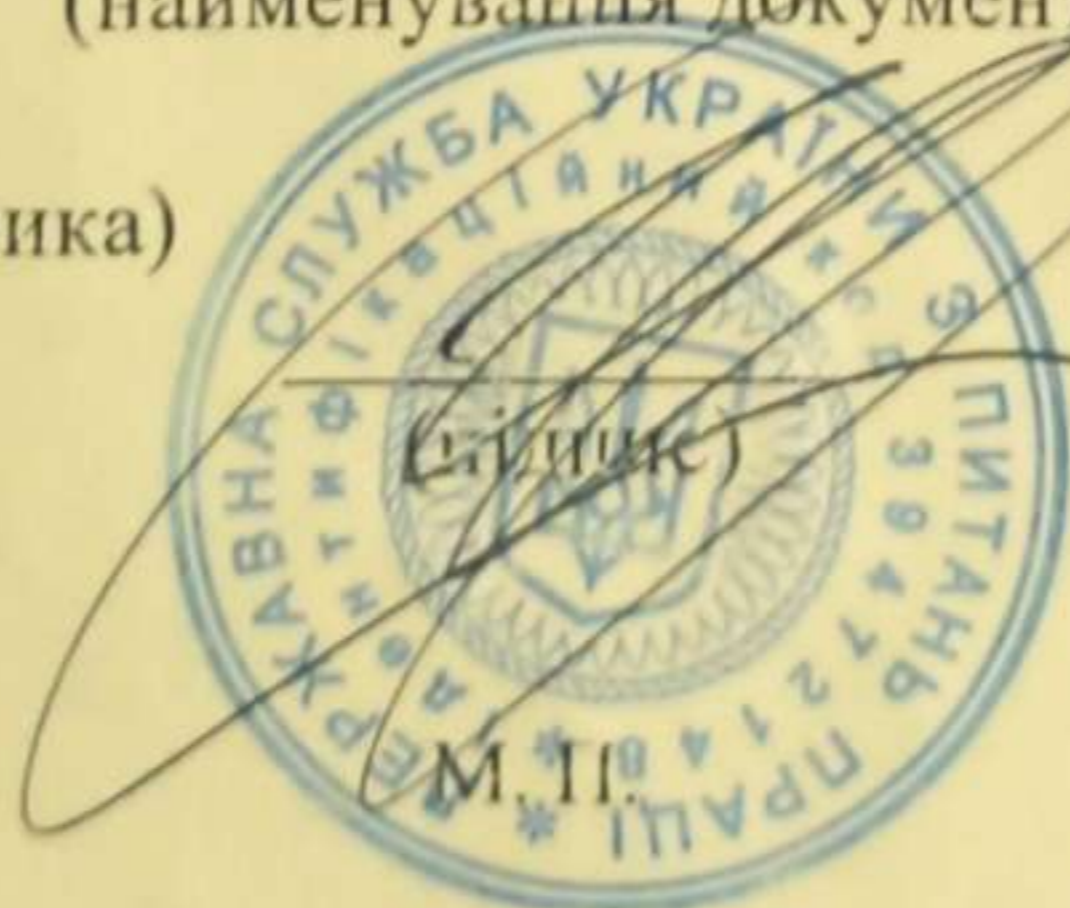

М. П.

(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ  
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 960.14.30

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕТЛ МЕГАОМ»  
місце державної реєстрації: 61004, м. Харків, вул. Конєва, 21  
код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 39226433  
код виду діяльності згідно з КВЕД: 71.20

**виконувати** випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 110 кВ включно):

Перелік електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В	Нормативний документ та пункт, що регламентує проведення випробувань
Силові трансформатори	Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 1 п. п. 3; 5; 6; 7; 15
Кабельні лінії	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 5 п. п. 1; 2; 3
Масляні та електромагнітні вимикачі	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 10 п. п. 1; 4; 5
Вимикачі навантаження	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 14 п. п. 1; 2; 3; 7
Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 16 п. п. 1; 2; 4
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 17 п. п. 1; 2; 4; 6
Вимірювальні трансформатори	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 20 п. п. 1; 3
Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 21 п. п. 1; 2; 4
Електродвигуни змінного струму	(ПТЕЕС), Додаток 1 Таблиця 22 п. п. 2; 3; 4
Заземлювальні пристрої	(ПТЕЕС) Додаток 1 Таблиця 25 п. п. 1; 3
Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1кВ	(ПТЕЕС) Додаток 1 Таблиця 27 п. п. 1; 2; 3; 4

на підставі заяви власника від 29.09.2014 вх. № 6824/0/2-14, висновку експертизи ДП «Східний ЕТЦ» від 23.09.2014 № 63.2.01.3.01-2062.14